

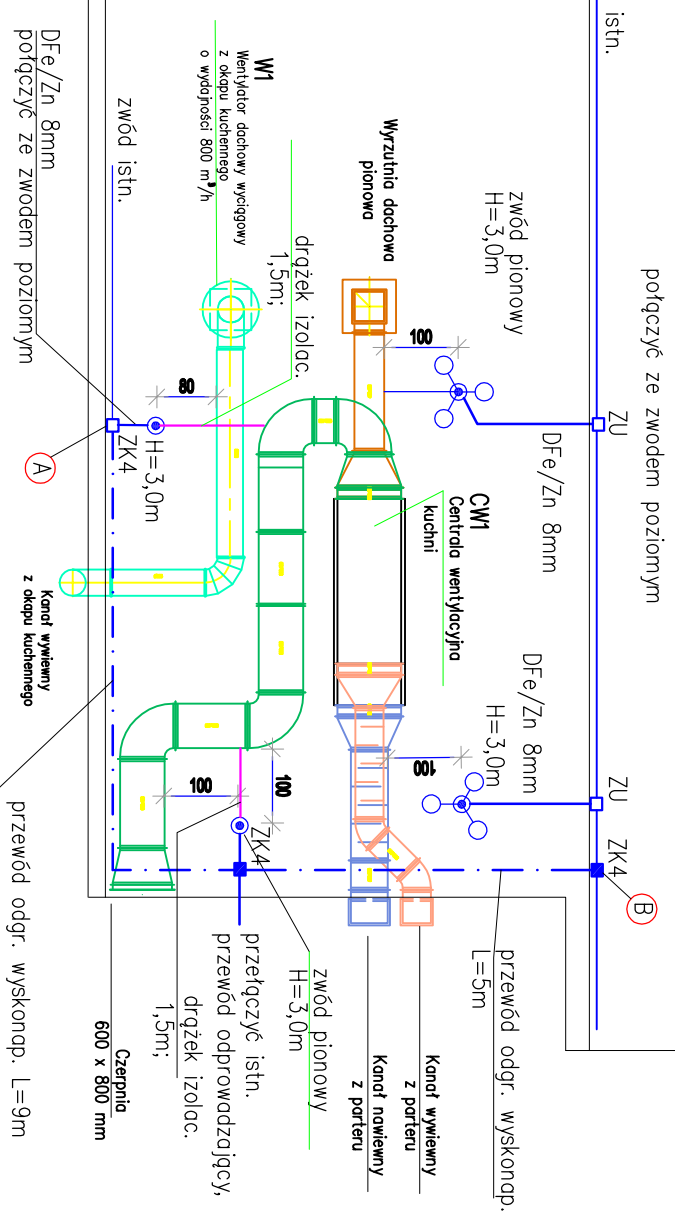




Rzut dachu – fragment
Instalacja odgromowa istniejąca –
bez zmian
Elementy wykujące cechu zużycia technicznego –
do wyróżniany



Odcinek A – B i C – D instalacji odgromowej wykonąć przewodem wysokonapięciowym izolowanym na wspornikach dachowych z osprzętem dla przewodów wysokonapięciowych; końcówki przewodów – niedzwonne

- | | | | | |
|---|---|---|-----|---|
| proj. odcinek zwodu poziomego z przewodu izolowanego wykonanopięciowego; ELKO-Bis końcówki nierdzewne | proj. odcinek zwodu poziomego z pręta DFe 8mm | złgczce krzyżowe 4 otw.; dla $\varnothing 10$ mm; nierdzewne | ZK4 |  |
| proj. odcinek zwodu pionowego z przewodu izolowanego wykonanopięciowego; ELKO-Bis końcówki nierdzewne | proj. odcinek zwodu pionowego z pręta DFe 8mm | złgczce uniwersalne ze stali nierdzewnej | ZU |  |
| drążek wsporczy izolacyjny; wg opisu | drążek wsporczy izolacyjny; wg opisu | zwód pionowy (iglica) na podstawie betonowej pojedynczej wg opisu | |  |
| drążek wsporczy izolacyjny; wg opisu | drążek wsporczy izolacyjny; wg opisu | zwód pionowy (iglica) na podstawie betonowej pojedynczej wg opisu | |  |

Objekt:	Zmiana sposobu użytkowania części portu budynku Internetu (pomieszczeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stołówki na terenie dz. nr 278/80 przy ul. Kwiatowej 3 89-422 Sypniewo		
Temat:	Instalacja elektryczna		
Nazwa rys.:	Rzut dachu (fragment) – instalacja ogromowa		
Zespół autorski			
Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymonczak upr. UAN-KZ-7210-109/86.	19-12-2020	
Skala:			Nr rys.: E/6
1:100			