









Klatka schodowa nr K2 – prawa strona

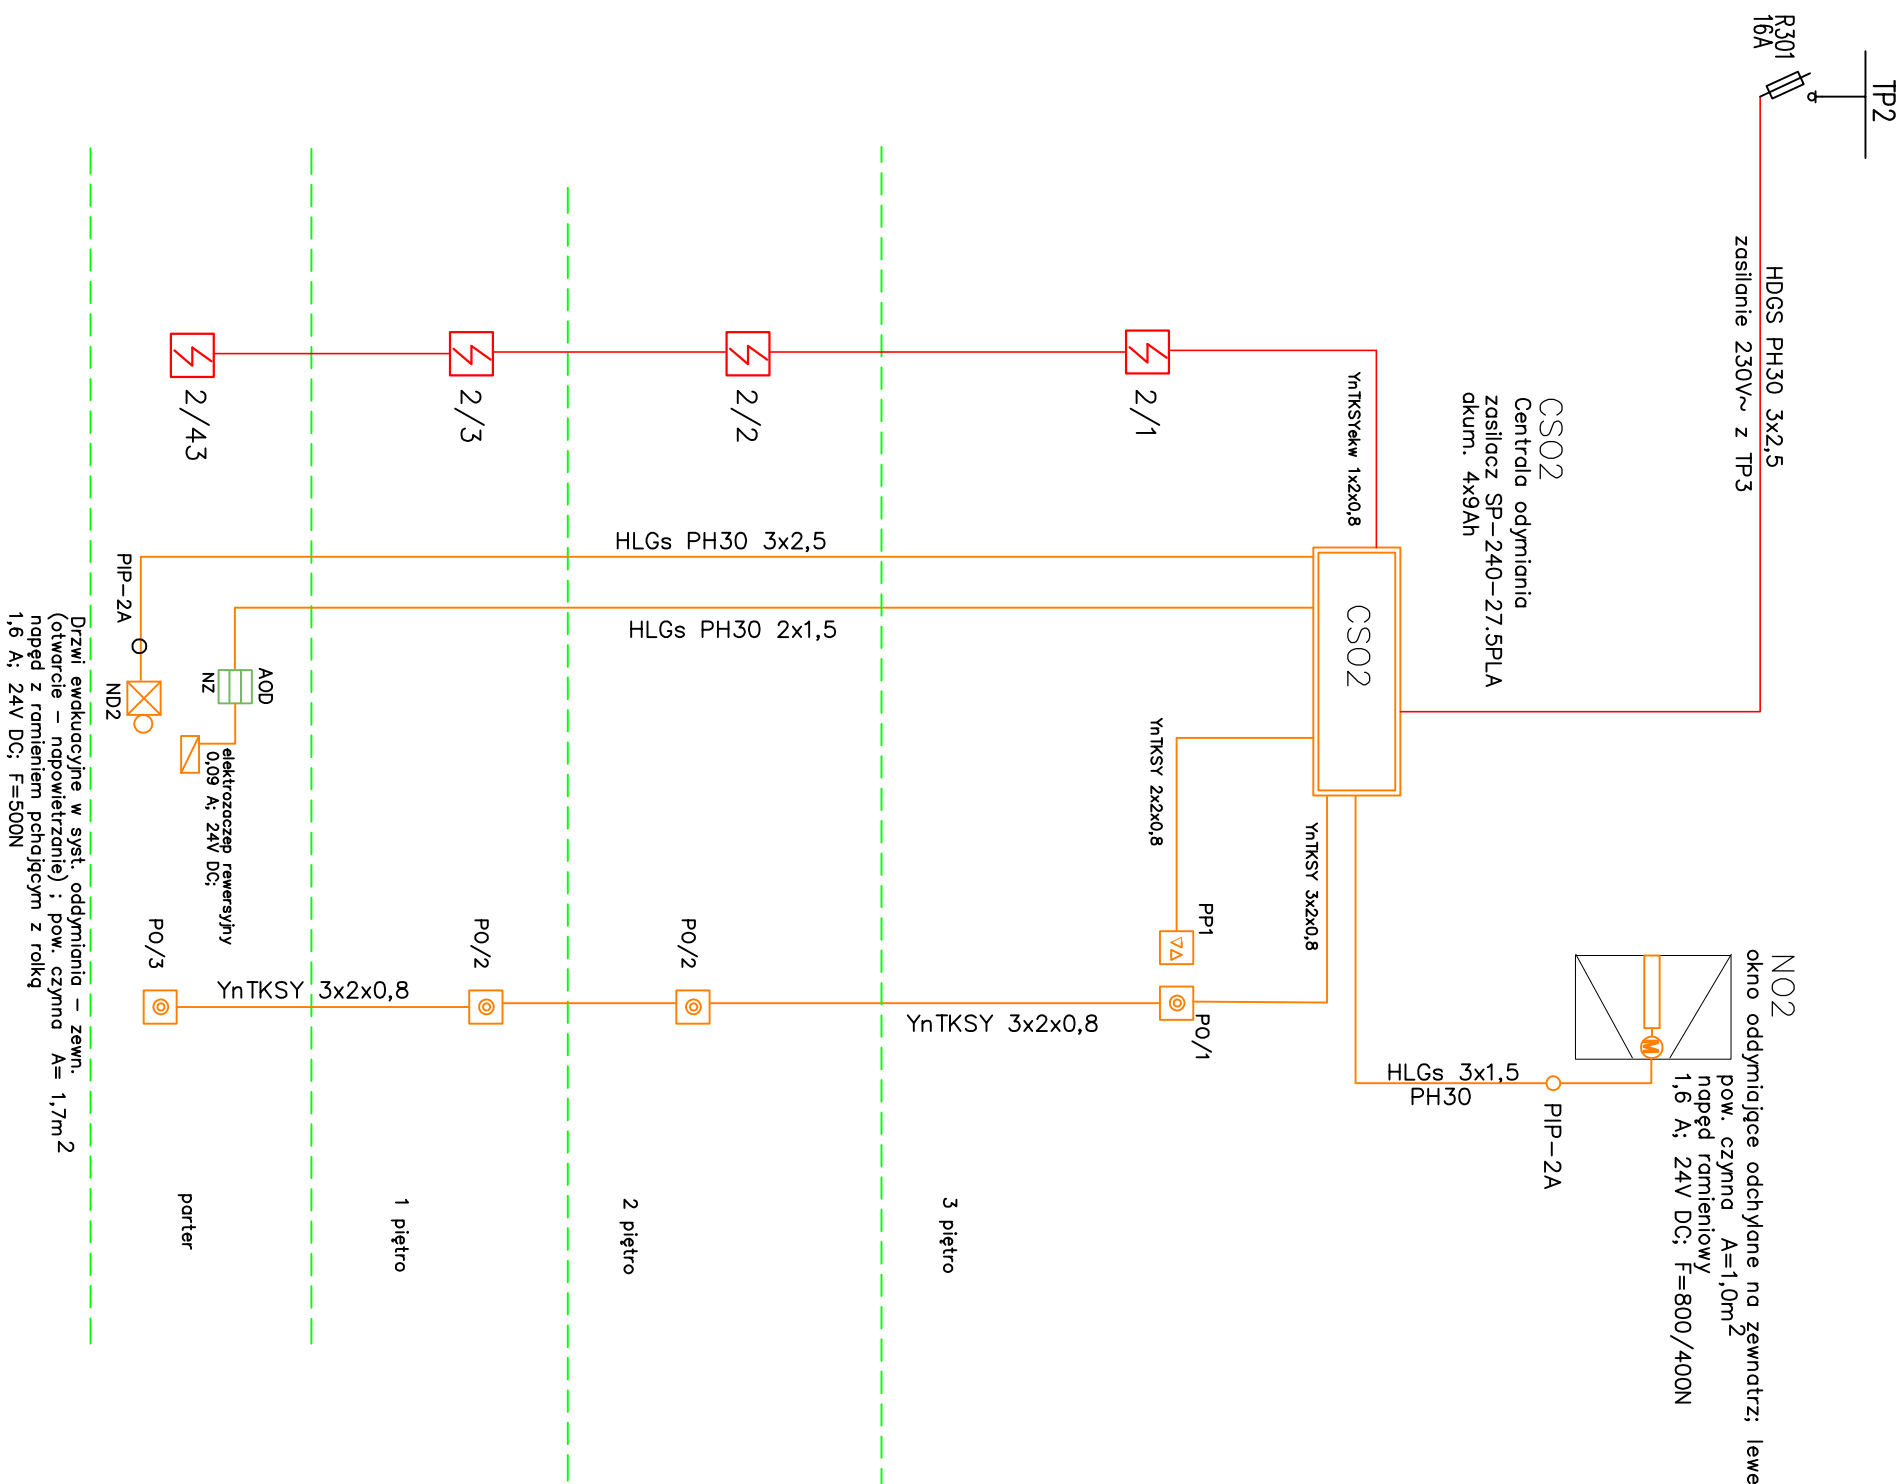

LEGENDA — instalacja oddymiania	
	Centrala oddymiania
	Przycisk oddymiania
	Przycisk przewietrzania
	Słownik: napęd okna oddymniającego 24V DC; 1,0A; siła 800/400N
	Słownik: napęd drzwi oddymiających 24V DC; 300 N/500N
	Optyczna czujka dymu
	Przycisk automatycznego otwarcia drzwi zwalnijący elektroczep rewersyjny

<b>Opis:</b>	Zmiana sposobu użytkowania części portalu budynku Internetu (pomieszczeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stołówki na terenie działki nr 278/80 zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej 3, 89-422 Sypniewo		
<b>Adres:</b>	Sypniewo, ul. Kwiatowa 3, gmina Węgorzek		
<b>Nazwa rysu:</b>	Rzut 3 piętra – instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiania klatki schodowej		
<b>Zespół autorski</b>			
<b>Funkcja:</b>	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podbis
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Wiesław Symonczak upr. UAN-KZ-ZTIO-109/86	20.12.2020	
Rys.:			E/10